



Технические характеристики

Напряжение	U	265/460	V
Число фаз		3	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1700	RPM
Потребляемая мощность	P _e	240	W
Номинальный ток	I _{nom}	0.9/0.5	A
Максимальный ток	I _{max}	1.1/0.7	A
Сos φ		0.67	
Конденсатор		-	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Звуковое давление (2 м)	L _p изм.	68	dB(A)
Звуковое давление (7 м)	L _p p.	57	dB(A)
Масса		10.9	kg
Размеры упаковки		510x510x315	mm

Конструкция вентилятора


Число лопастей	6
Тип рабочего колеса	3
Система рабочего колеса	C
Материал рабочего колеса	PP

Возможности управления

Симисторный регулятор	Нет
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Да

Аэродинамические характеристики

0 Pa 5200 m³/h
50 Pa 4650 m³/h

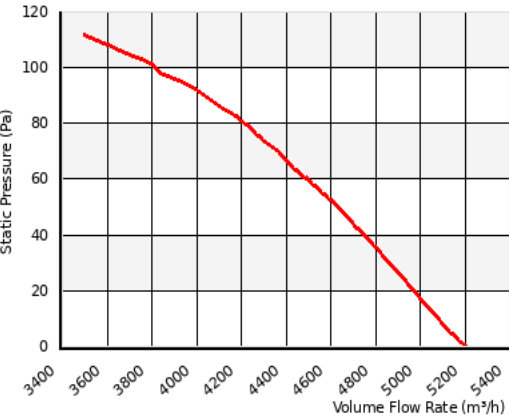

Изображение может отличаться от изделия

График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

L_p изм. - измеренный уровень; L_p p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



VOSTERMANS
VENTILATION


Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
С11 - 3 фазы - Звезда - CCW

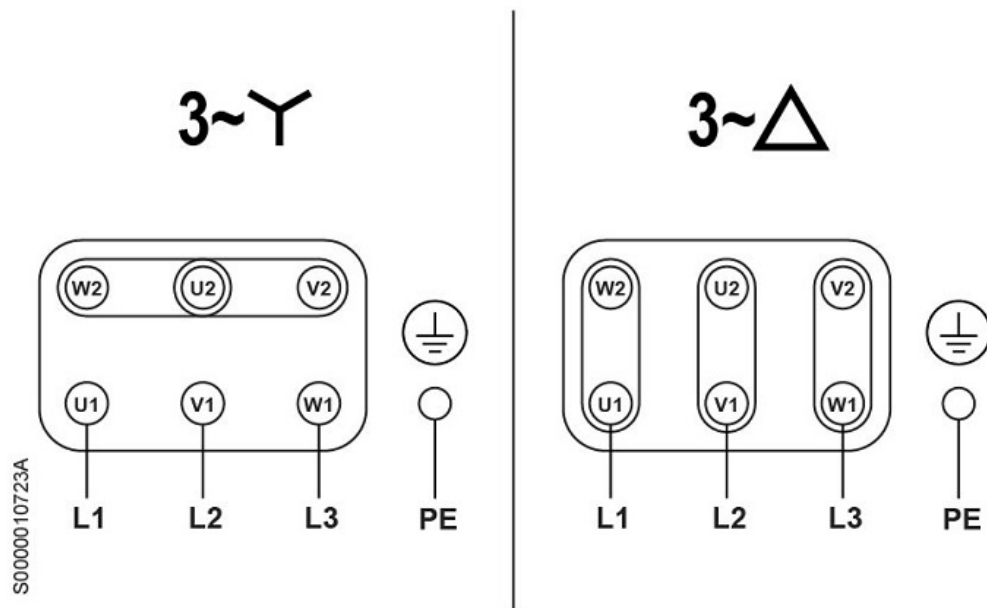

Артикул: P4T40KAE11100

Вентиляторы для воздуховодов

Комплект состоит из двигателя, рабочего колеса и опор. По определению вентилятора в Регламенте (ЕС) 2024/1834 этот комплект не является вентилятором. Он предназначен для сборки завершённого вентилятора совместно с другими компонентами. Комплект предназначен для установки в круглом вентиляционном канале или круглом корпусе.

Комплект поставляется как частично завершённая машина по Регламенту (ЕС) 2023/1230 и Директиве 2006/42/ЕС.

ВНИМАНИЕ: характеристики ориентировочные! Фактические характеристики вентилятора, собранного из этого комплекта, должны быть определены испытаниями завершённого вентилятора.