




Технические характеристики

Напряжение	U	230	V
Число фаз		1	~
Частота	f	60	Hz
Частота вращения	n	1130	RPM
Потребляемая мощность	P _e	420	W
Номинальный ток	I _{nom}	1.9	A
Максимальный ток	I _{max}	3.2	A
Сos φ		0.97	
Конденсатор		10/400	μF/V
Температура среды	T _{amb min/max}	-25...40	°C
Класс изоляции		CL.F	
Степень защиты IP		IP55	
Масса		20.9	kg
Размеры упаковки		720x720x400	mm

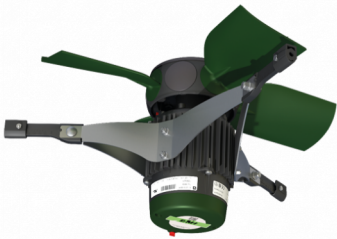

Изображение может отличаться от изделия

Конструкция вентилятора

Число лопастей	4
Тип рабочего колеса	5
Система рабочего колеса	G
Материал рабочего колеса	PG

Маркировка соответствия

Маркировка двигателя



Возможности управления

Симисторный регулятор	Да
Трансформатор	Да
Частотный регулятор	Нет

Аэродинамические характеристики

0 Pa	9350 m ³ /h
50 Pa	8100 m ³ /h

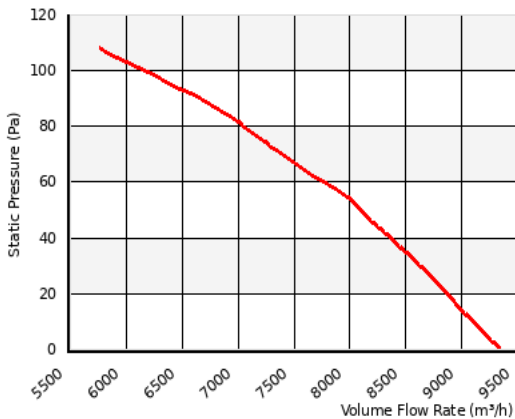


График: Volume Flow Rate - расход воздуха; Static Pressure - статическое давление.

Lp изм. - измеренный уровень; Lp p. - расчётный уровень звукового давления.

Русская версия АГРОМАКС | vostermans.su | info@agromax.ru



Vostermans Ventilation B.V.
Венло - Нидерланды
+31 (0)77 389 32 32
ventilation@vostermans.com

Vostermans Ventilation Inc.
Блумингтон, Иллинойс - США
+1 309 827 9798
ventilation@vostermansusa.com

Vostermans Ventilation Ltd. Co.
Шанхай - Китай
+86 21 5290 2889/2899
ventilation@vostermanschina.com

Vostermans Ventilation Sdn. Bhd.
Tmn Klang Jaya - Малайзия
+60 (0)33324 3638
ventilation@vostermansasia.com

Схема подключения
С1 - 1 фаза - Стандарт - CCW



Артикул: P6S56KAE11100

Вентиляторы для воздуховодов

Комплект состоит из двигателя, рабочего колеса и опор. По определению вентилятора в Регламенте (ЕС) 2024/1834 этот комплект не является вентилятором. Он предназначен для сборки завершённого вентилятора совместно с другими компонентами. Комплект предназначен для установки в круглом вентиляционном канале или круглом корпусе.

Комплект поставляется как частично завершённая машина по Регламенту (ЕС) 2023/1230 и Директиве 2006/42/ЕС.

ВНИМАНИЕ: характеристики ориентировочные! Фактические характеристики вентилятора, собранного из этого комплекта, должны быть определены испытаниями завершённого вентилятора.